


Příloha 5.1 Izolinie hladiny podzemní vody v kolektoru B - poměry při realizaci PBPO dle VRV a.s. (2020)

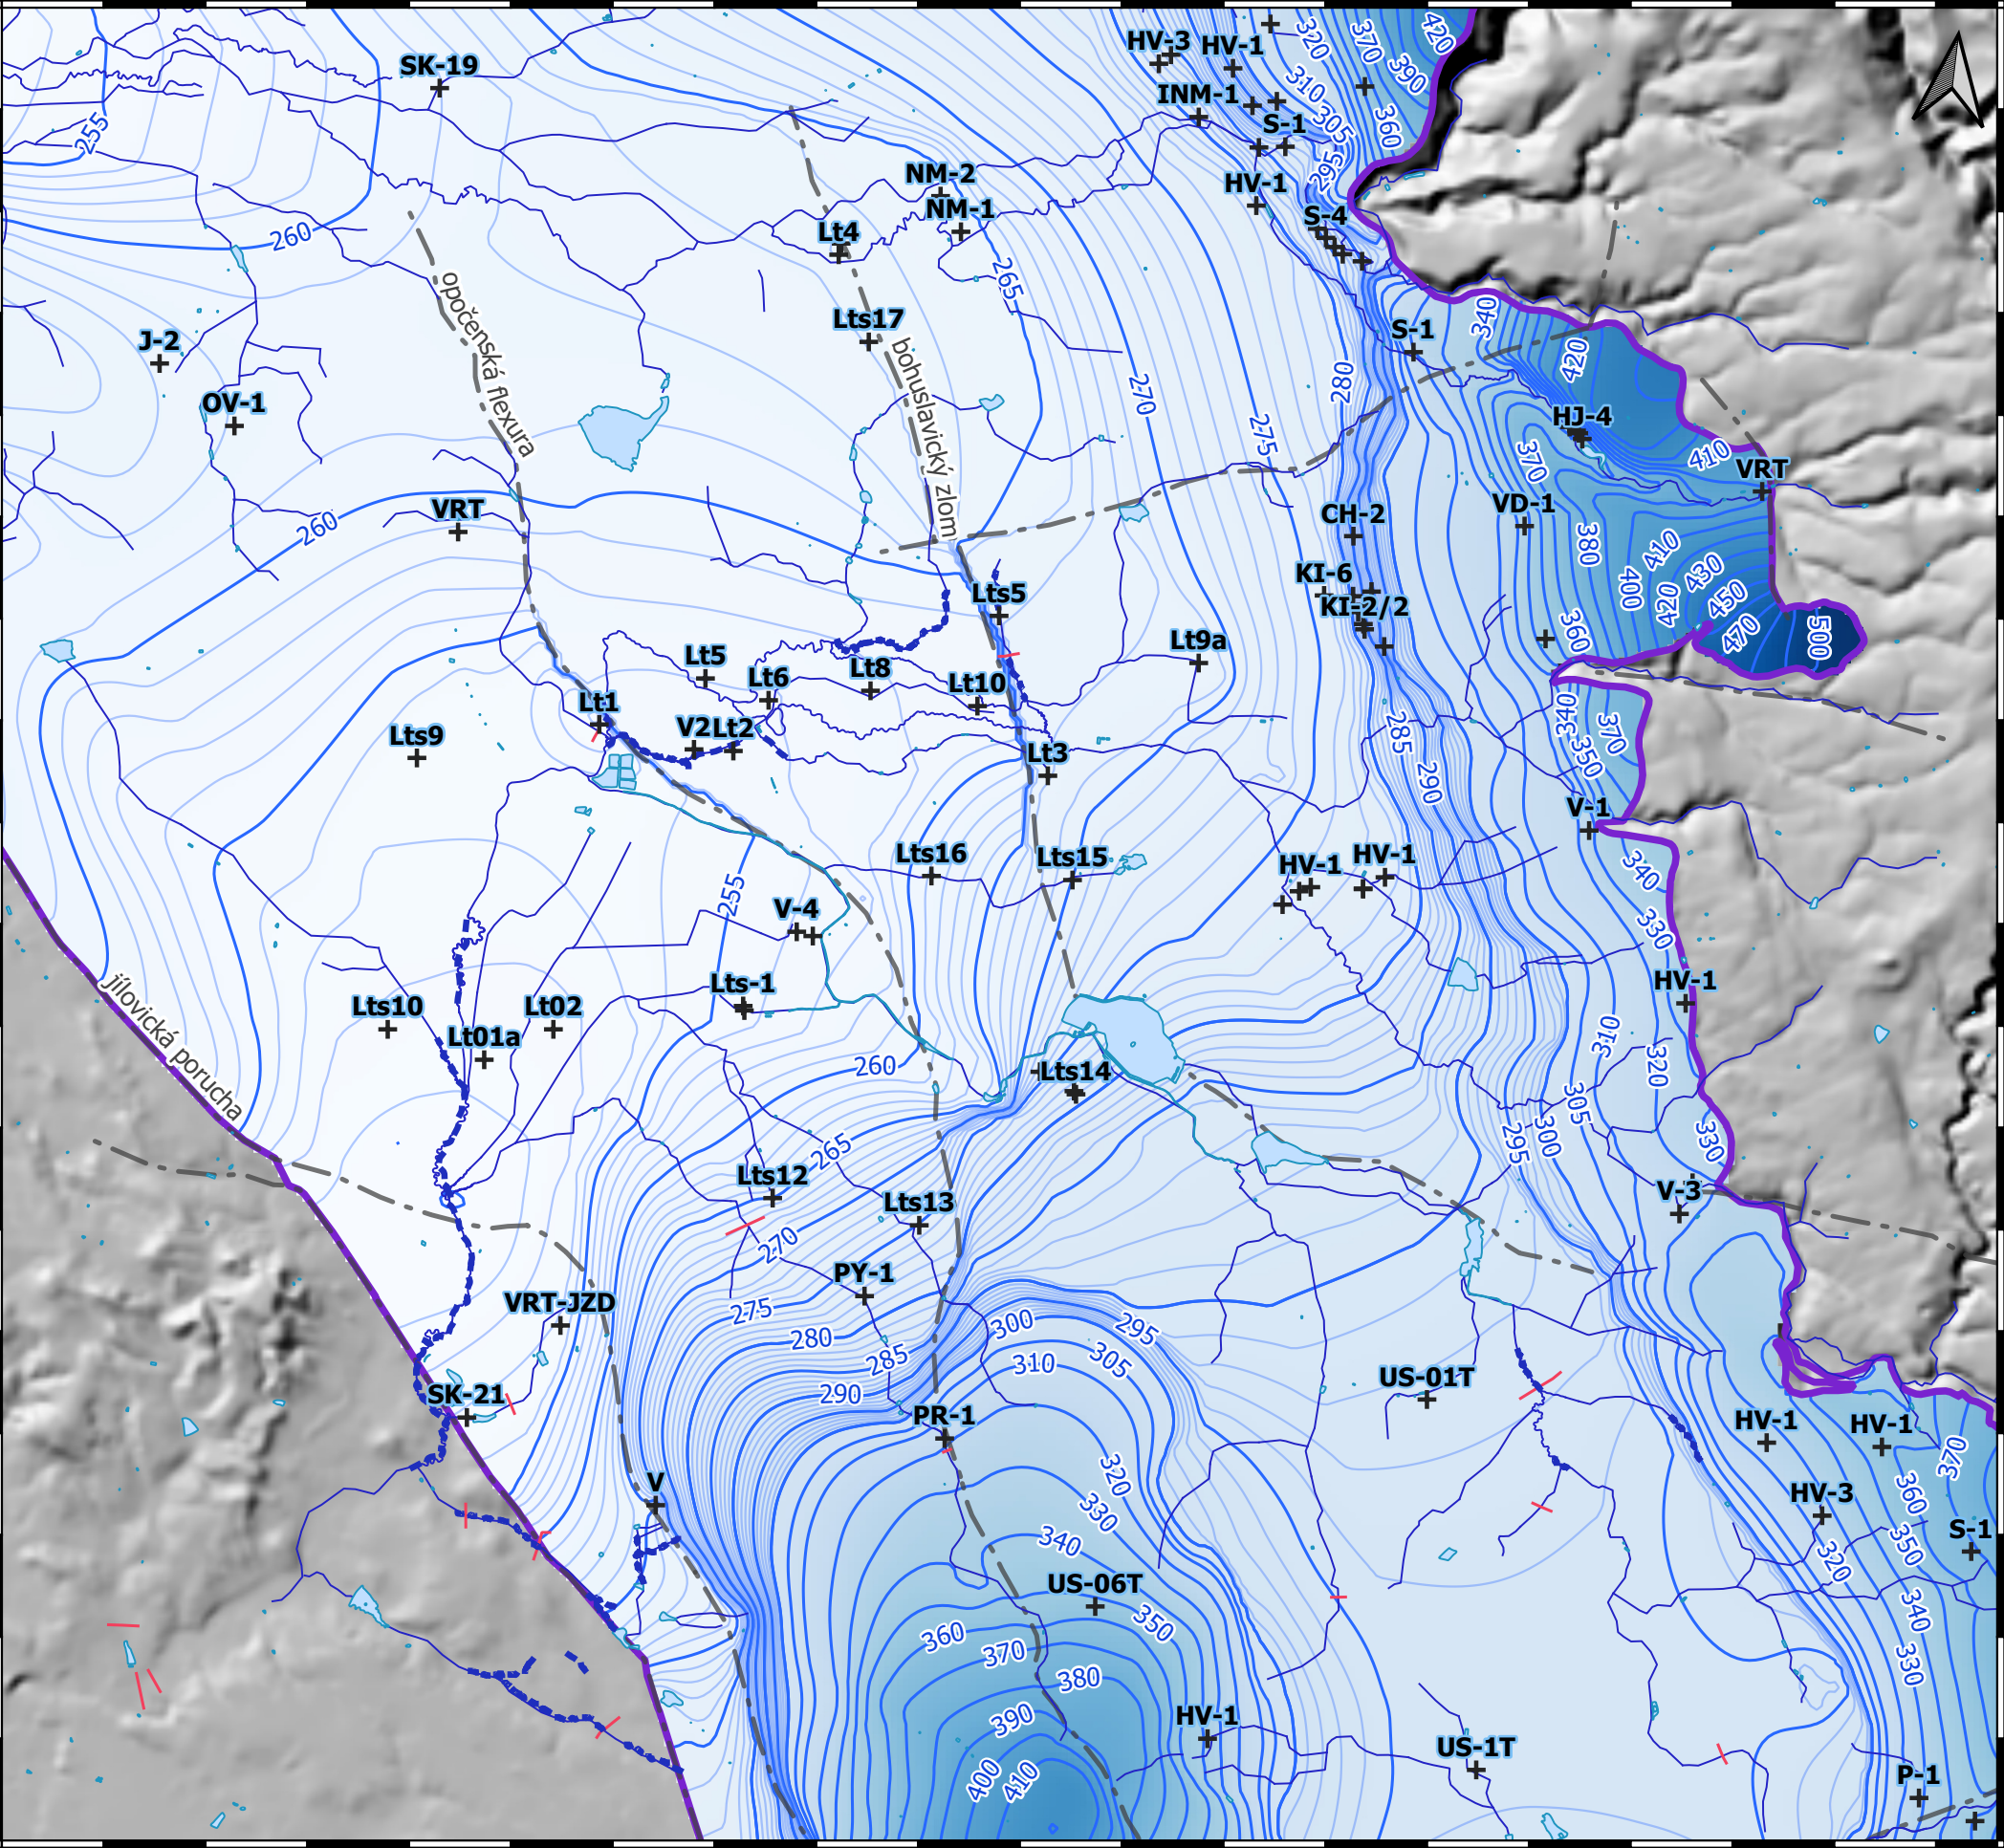

**Legenda:**

- Vodní toky
- Vodní plochy
- - - Upravené úseky toků (VRV a.s., 2020)
- Navrhované hráze poldrů (VRV a.s., 2020)
- - - Hlavní poruchové zóny
- Hranice kolektoru B

**Běžné hydrogeologické poměry**  
Izolinie modelové hladiny podzemní vody

- hlavní po 5 m
- vedlejší po 1 m

**SP-1**  
+ Vrt s údajem o úrovni hladiny podzemní vody

Odběry podzemní vody VaK Hradec Králové, a.s.

objekt	odběr [l/s]
Lt01a	7,2
Lt02	10,3
Lt1	18,9
Lt2	30,6
Lt3	8,1
Lt4	15,4
Lt6	30,7
Lt-8a	25
Lt9a	15,4
V1b	6,5
V2	27,8
suma	195,9

